NASTA

給気セット　KS-V40PS／V40AS／V40ASD　給気レジスター KS-V20R
施工説明書

1．パイプの取り付け

（ 当社の気密施工部材を使用した場合）
気密フランジセット【 KS-V4K100】
換気パイプ【 KS-V4P】

1 ）パイプが、外壁面より1 ～2 ㎜室内側に引っ込む位置で、さらに気密フランジの端面が、柱の面に合ったところでフランジ胴部にテーピングして下さい。

注）
予め、壁厚 パイプ長さ＝壁厚－3 ～4 ㎜)に合わせ、パイプはカットしておいて下さい。

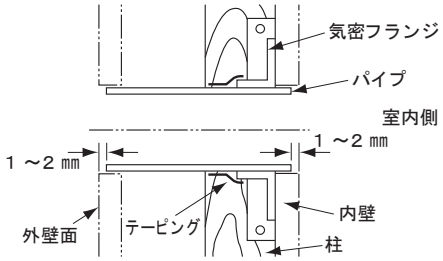

2 ）気密フランジの端面を柱の面に合わせ、釘又はビスで固定する。

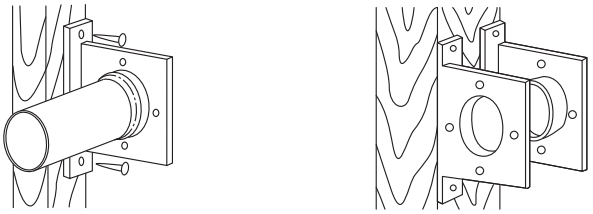

ボードを使用しない場合の気密フランジ固定（ 2 箇所）

3 ）室内側に気密シートを貼ります。この時パイプの部分は、パイプ外径よりやや大きめ（ 気密フランジ外寸より1 ㎝ほど小さめがよい）に角型にカットし、フランジとの隙間がなくなる様、4 辺をテーピングします。（ テープは市販の住宅用気密テープをお使い下さい）

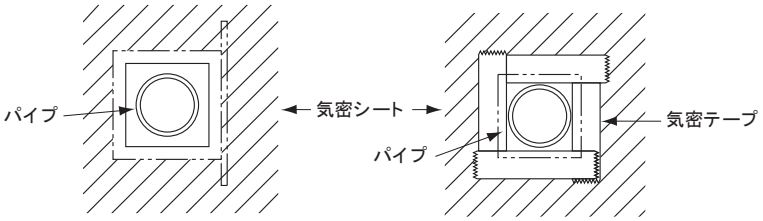

（ 室内側から見た状態）

4 ）断熱材と防湿シート 施工を行なう。

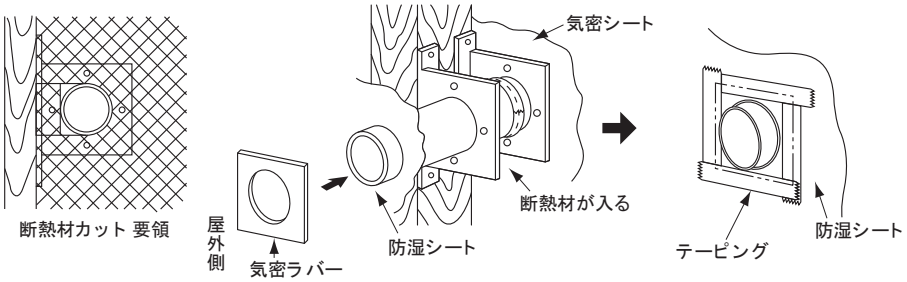

断熱材カット 要領

防湿シート 面まで気密ラバーを入れて、4 辺をテーピングします。気密ラバー内径とパイプ外径はラバーの締代がありますので、テーピングなしでもシール効果があります。

※RC、SRCの場合は、SUI00のパイプに水勾配（ 1 /100～1 /50）をつけ確実に取り付けて下さい。
パイプの変形を防ぐため、仮枠アンカー［ KS-100TAP］（ 別売品）をご使用下さい。

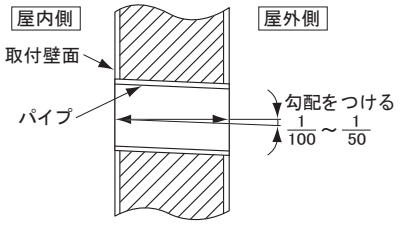

２．屋外フードの取り付け

（ 当社の屋外フード【 KS-V10FA／V10AH／V10AHD】を使用した場合）

１）あらかじめ 穴（ φ110）をあけた外壁板を取り付ける。
２）フード裏面の外周溝（ ３方向）にコーキング材を充填し、パイプに装着する。
３）フードと壁面に全周コーキングを行なう。







３．給気レジスターの取り付け

１）内装仕上がり後、給気レジスターの胴部をパイプに差し込む。
（ このとき開口部が上になるように差し込む）

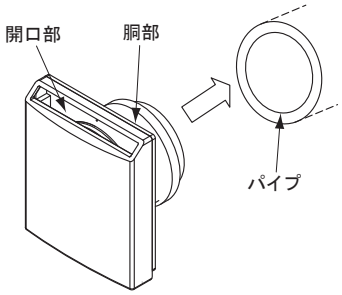

２）給気レジスターのカバーを開く。
（ カバーを手でつかみ、上にスライドさせて手前に引くと開きます）

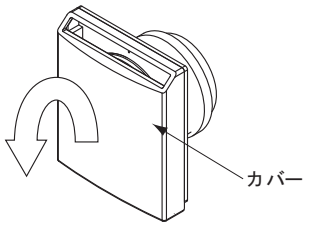

３）付属のねじ４本で本体をねじ止めする。

注）給気レジスターが斜めにならないように確認してから取り付けて下さい。
（ 気密フランジの穴に固定しますので斜めになると取り付けができなくなります）

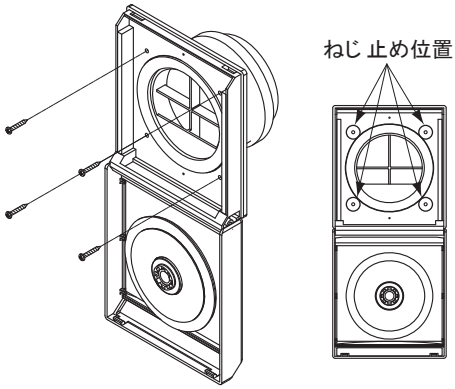

４）給気レジスターのカバーを閉じる。
（ カバーを開けた時の逆の手順で閉じて下さい）

※風量メモリ調整が必要な場合には別添の取扱説明書をご覧下さい。

株式会社 キョーワナスタ

本社	〒103-0006	東京都中央区日本橋富沢町12番16号 ナスタビル2F）	Tel 03-3660-1815(代)	Fax 03-3660-1825
東京支店	〒103-0006	東京都中央区日本橋富沢町12番16号 ナスタビル2F）	Tel 03-3660-1815(代)	Fax 03-3660-1825
大阪支店	〒560-0035	大阪府豊中市箕輪3丁目7番20号	Tel 06-6858-5671(代)	Fax 06-6858-5687
札幌支店	〒060-0906	札幌市東区北六条東4丁目 卸センター8号館）	Tel 011-741-2250(代)	Fax 011-742-6083
仙台支店	〒980-0011	仙台市青葉区上杉5丁目3番47号 上杉オオウラビル2F）	Tel 022-222-5155(代)	Fax 022-265-8369
北関東支店	〒361-0021	埼玉県行田市富士見町1丁目17番地	Tel 048-553-1751(代)	Fax 048-554-3785
横浜支店	〒222-0033	横浜市港北区新横浜2丁目3番4号 クレシェンドビル9F）	Tel 045-474-0631(代)	Fax 045-474-6760
名古屋支店	〒460-0007	名古屋市中区新栄2丁目2番1号 イノフィスビル6F）	Tel 052-242-2272(代)	Fax 052-241-5769
北陸営業所	〒933-0874	富山県高岡市京田19番地 田中ビルⅡ1F）	Tel 0766-21-7100(代)	Fax 0766-21-7311
広島支店	〒730-0043	広島市中区富士見町16番22号 ロアール富士見町8F【 旧・アクサ広島ビル】	Tel 082-249-4651(代)	Fax 082-246-9142
福岡支店	〒812-0012	福岡市博多区博多駅中央街8番27号 第16岡部ビル11F）	Tel 092-472-1088(代)	Fax 092-473-1007

http://www.nasta.co.jp/　E-mail info@nasta.co.jp

V20R-005-02-2010. 7